




2.5.4

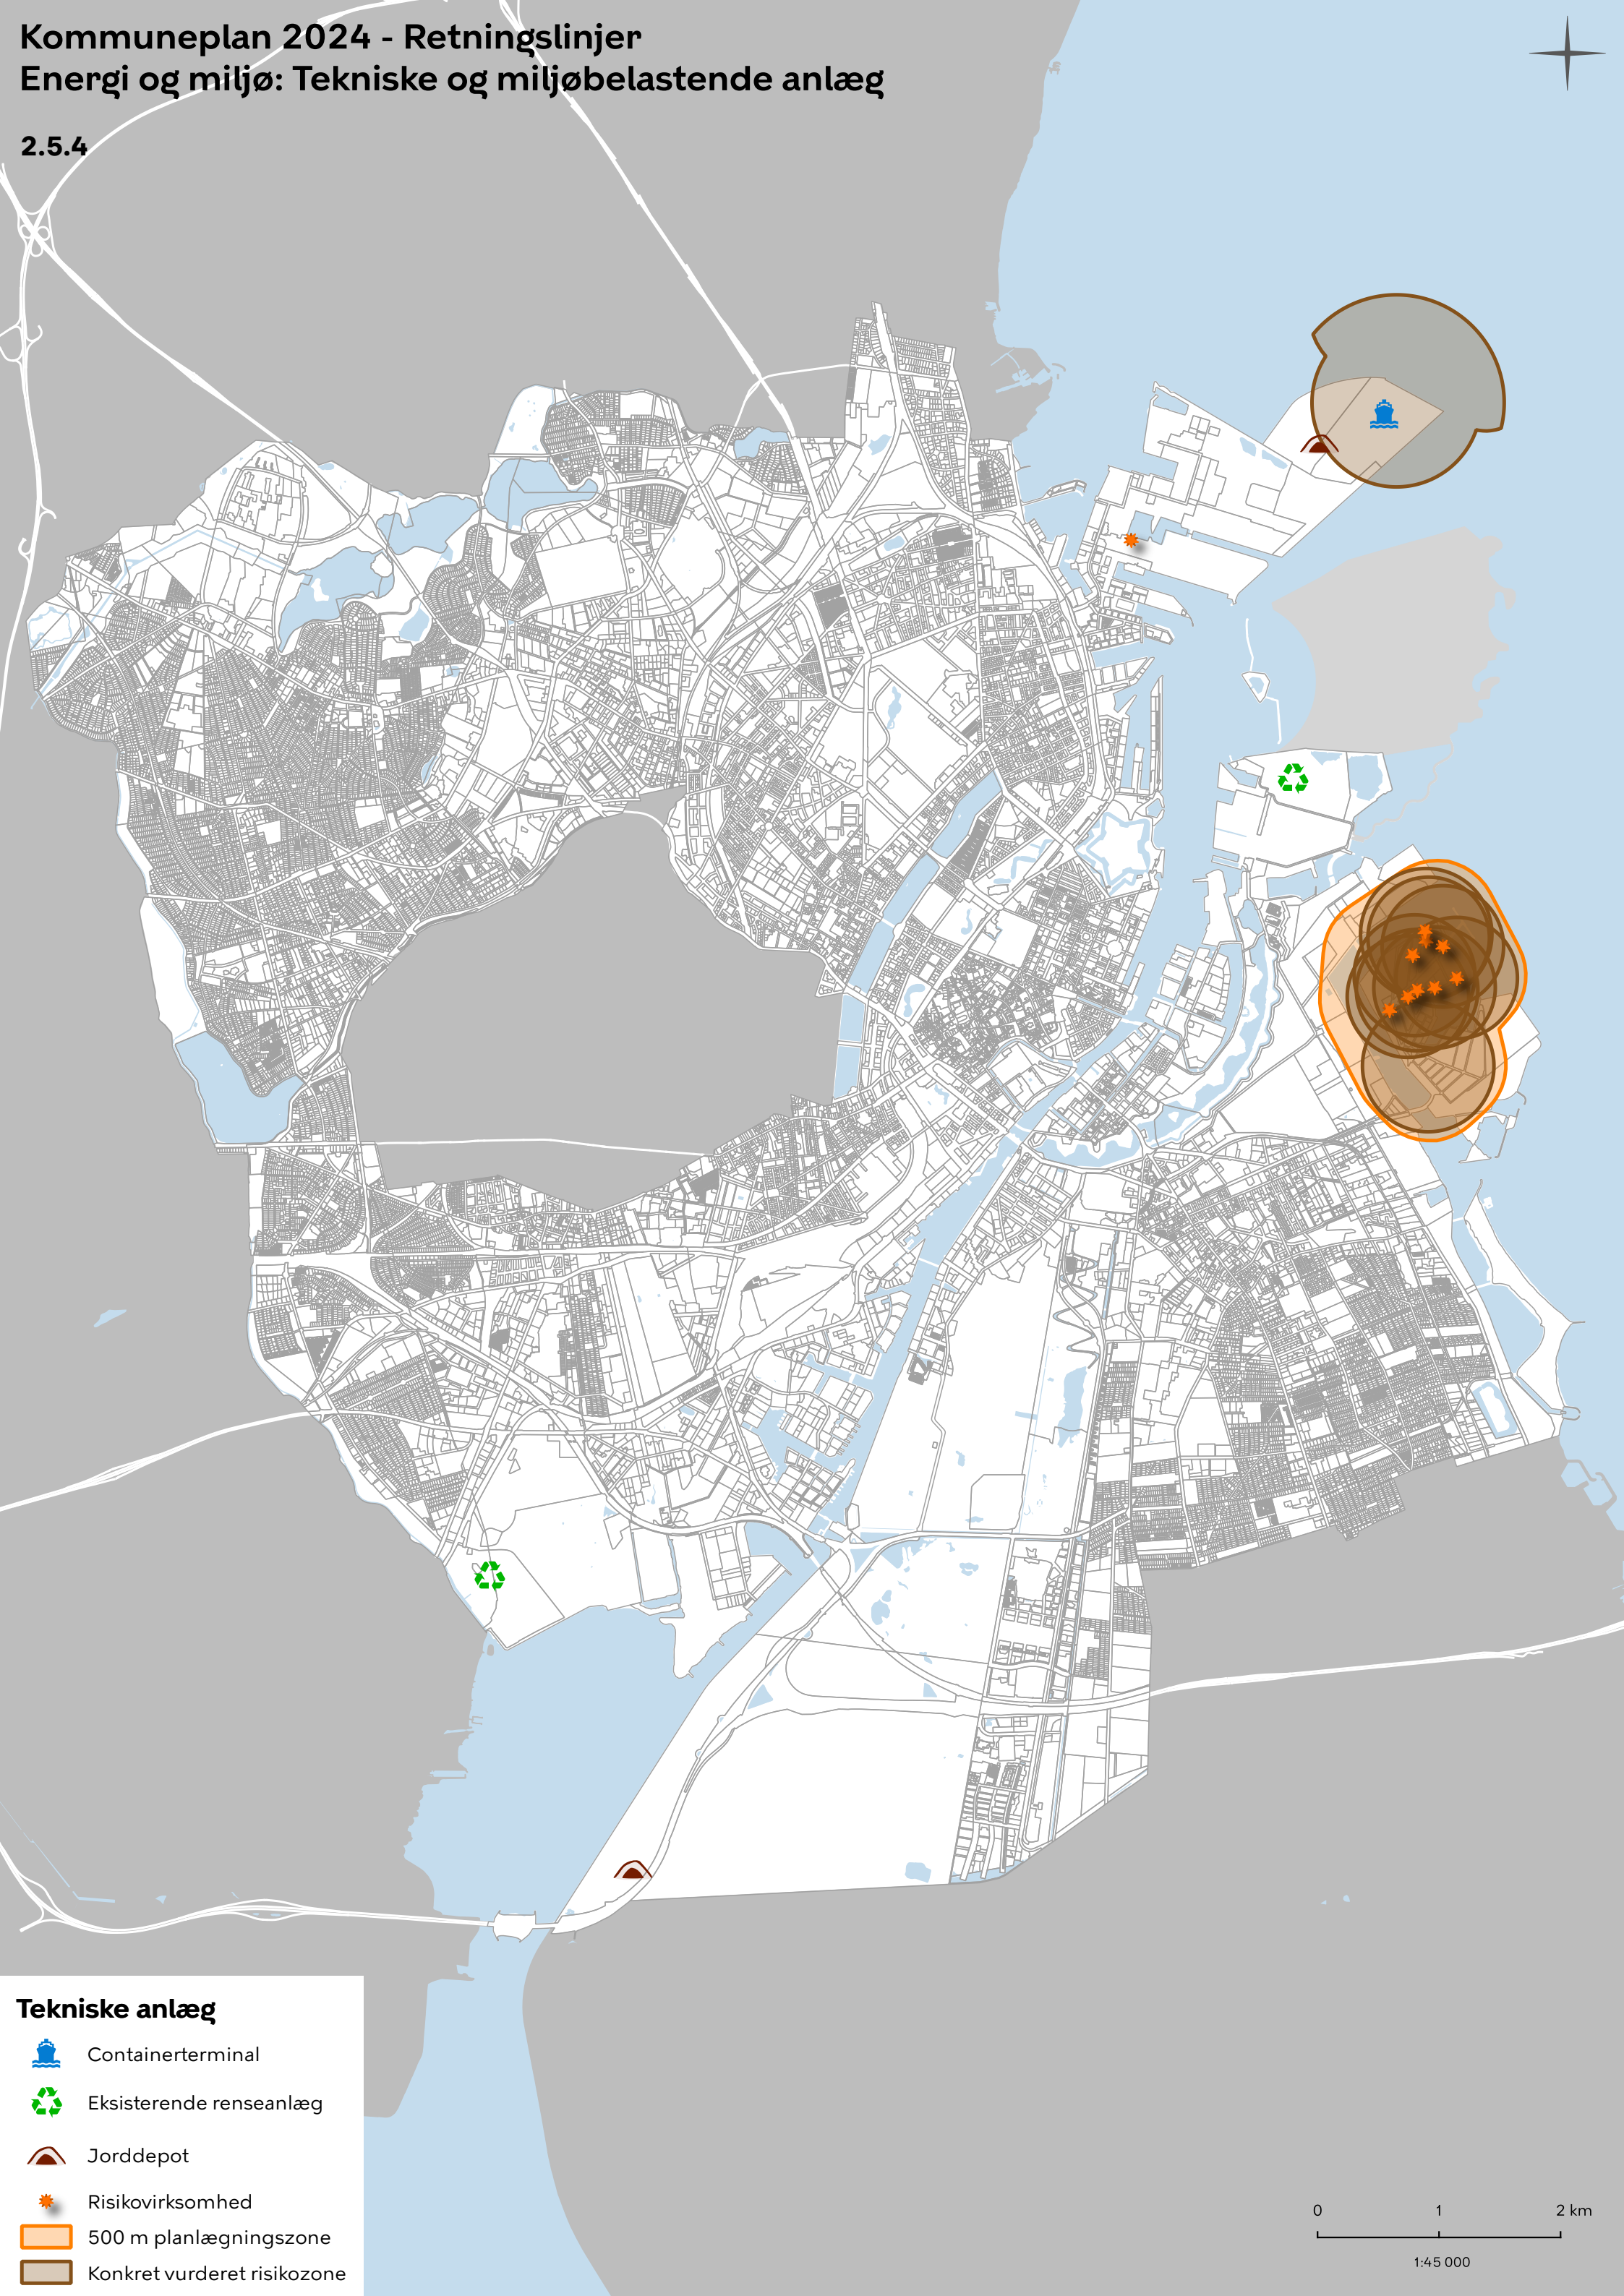

### Tekniske anlæg

-  Containerterminal
-  Eksisterende renseanlæg
-  Jorddepot
-  Risikovirkksomhed
-  500 m planlægningszone
-  Konkret vurderet risikozone

